


מבנה חטי"צ + אולם ספורט וחדרי חוגים - אלפי מנשה
 נושא: רשימת מסגרות
 חטי גליון: RS-MS-07
 קנה מידה: 1:50
 חומר: אלפי מנשה
 אדריכל אחראי: סלבי עמרי
 קובץ: DA-02001-01
 חטי עבודה: 02/001
 מחזור: 01
 תאריך: 15/11/2021

DATUM Eng Ltd
 Engineering Services And Consulting
 Tel: 04-6419957 | Fax: 04-641646 | Mar kana 16990 | P.O.Box 132
 E-Mail: Datum@datum-eng.com

מעקה זכוכית לטריבונות גובה 110 ס"מ מ 14

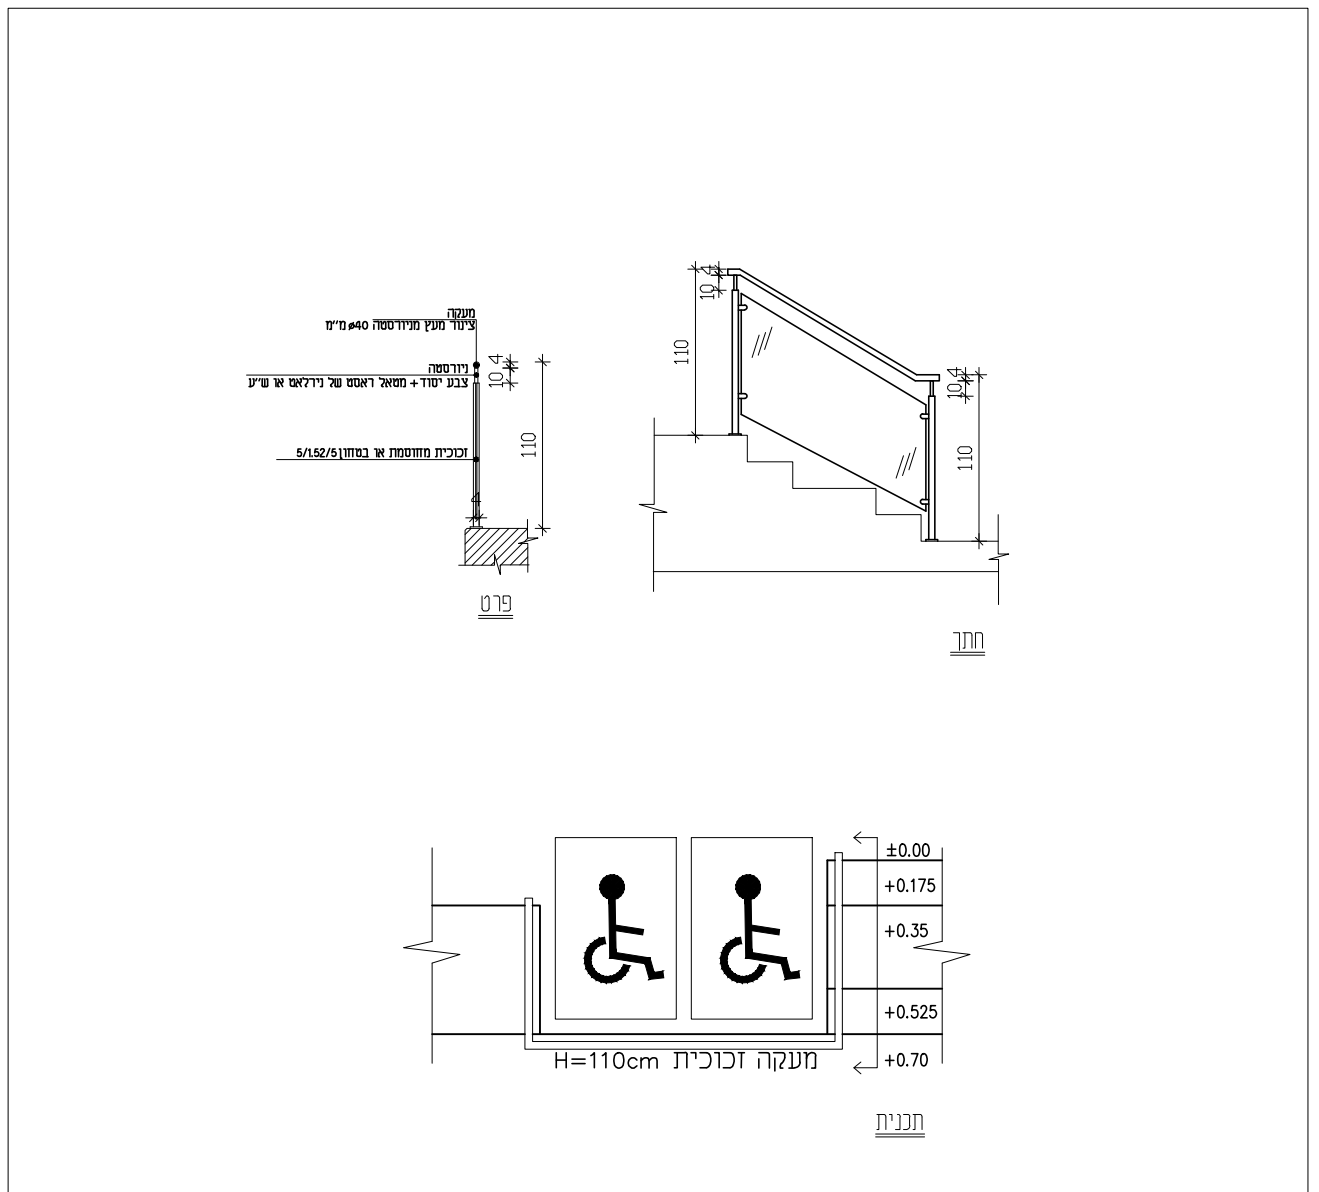


צינור עליון מניורסטה , בגובה 110 ס"מ , בשילוב זכוכית טרפלקס 5/1.52/5 צינור עליון אופקי בקוטר 40 מ"מ , עמודים אנכיים 40/40 מ"מ + צינור בקוטר 25 מ"מ לפי שרטוט בתחנית העמודים בסיס המתחבר ע"י ברגים להכנה שטוחה בריצוף יש להפריד בין הזכוכית למתכת בריפוד מחמרים גמישים כגון גומי החפיה בין הזכוכית למסגר תהיה לפחות 12 מ"מ

גובה 110 ס"מ

10 מ"א

שילוב זכוכית טריפלקס עובי ע"פ ת"י 1099 חלק 1 מחוברת לעמודי הנירוסטה בעזרת חבקים הנתונים לפתיחה לצורך החלפת זכוכית פרט יסופק ע"י היצרן ובאישור האדריכל

מאחז יד צמוד קיר לטרובונות מ 13

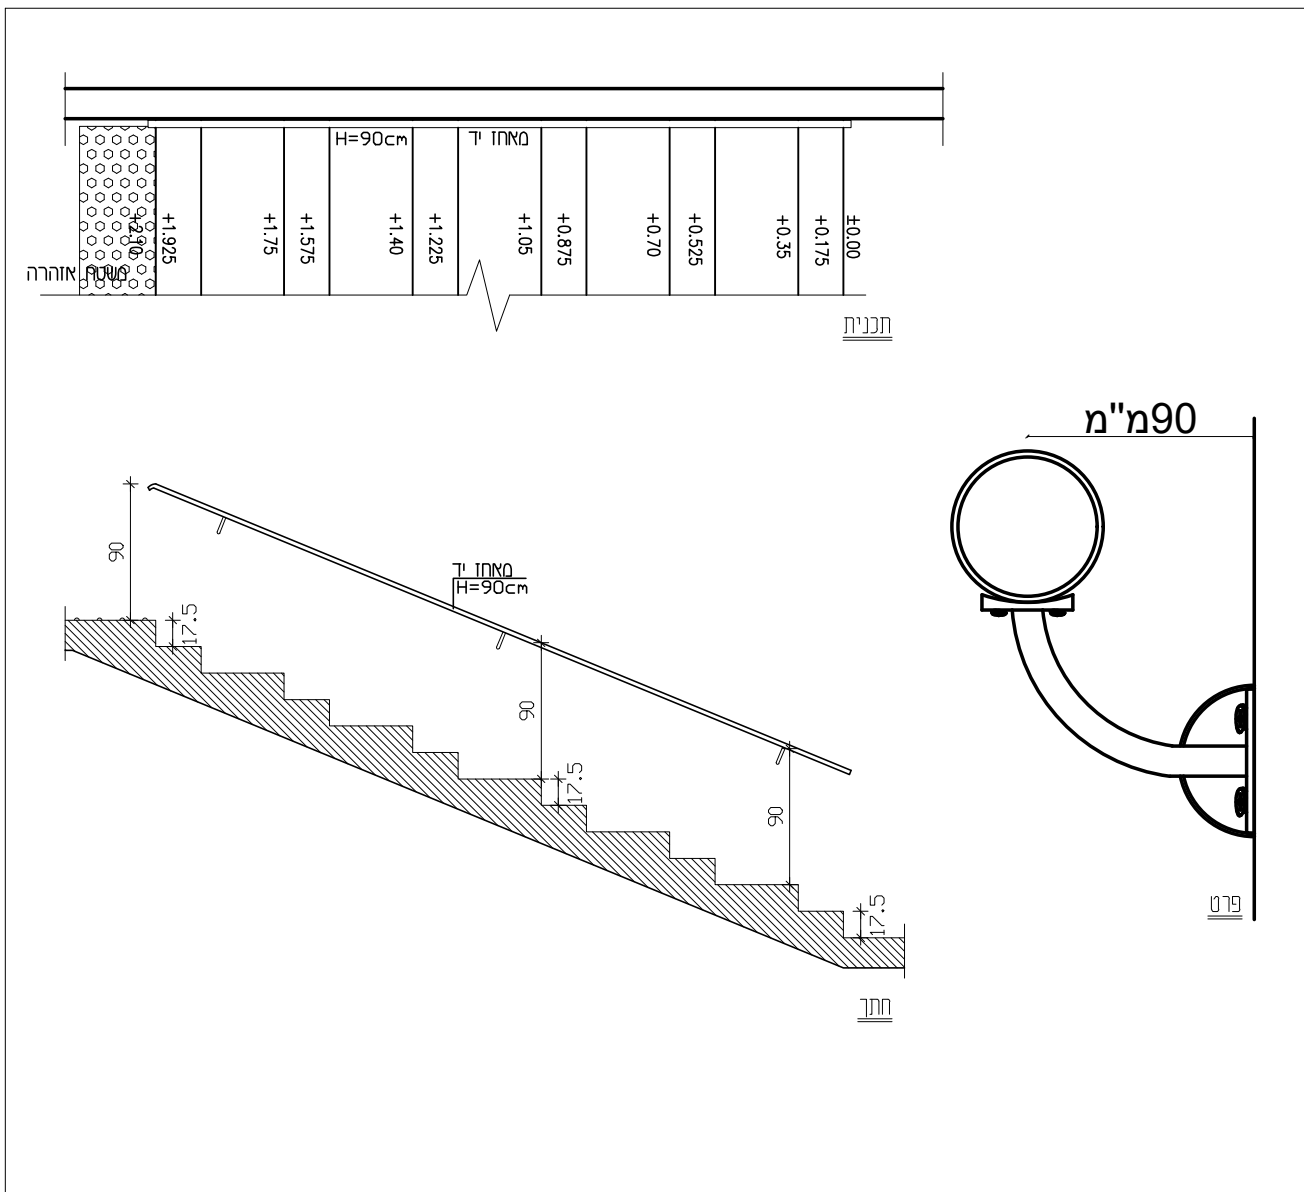

מאחז יד מפלדת אלחלד או ברזל מגולוון בציפוי פלסטי בטבילה לפי מפרט יצרן והוראות יועץ הנגישות מאחז יד בקוטר 1 1/2"


גובה 90 ס"מ

10 מ"א

ציפוי פלסטי, גוון בהתאם לבחירת אדריכל

אביזרי החיבור לקיר, בהתאם להוראות יצרן ובאישור האדריכל. ויועץ בטיחות

תיאור גרפי

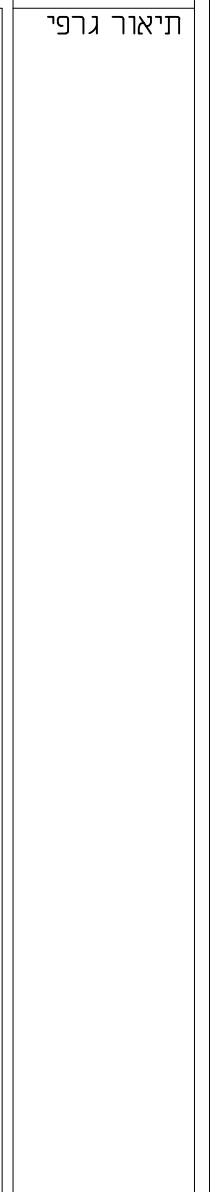

תיאור מילולי

מידות

כמות

גמר

זיגוג

פירוול

הערות:
 - על הקבלן להכין תכניות ופרטי ביצוע אשר יוגשו לבדיקה ולאישור יועץ הנגישות והאדריכל לפני היצור.
 - במקרה של אי התאמה/סתירה בין התיאור לתקן, הקובע הוא התקן. באחריות הקבלן לעמוד בכל התקנים הנדרשים.
 - כל מידות הפתיחים הן מידות פתח בנייה.
 - יש לספק "רב מפתח" (מאסטר-קיי) המתאים לכל המנעולים.
 - אינדקס הבידוד של הדלתות לא יפחות מ-rw=30db(a).